

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN COMPONENT WAARBIJ HET ASBEST VOLLEDIG OMSLOTEN IS

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN COMPONENT WAARBIJ HET ASBEST VOLLEDIG OMSLOTEN IS

Beschrijving: Oude componenten in installaties kunnen asbest bevatten.

Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken. In deze instructie wordt de verwijdering van asbesthoudende componenten beschreven waarbij het asbest (nagenoeg) volledig is omsloten. Deze instructie is alleen van toepassing op de componenten waarbij in het Bronnenboek is aangegeven dat deze werkinstructie van toepassing is.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.

Deze werkinstructie is te gebruiken bij het verwijderen van:

- Afstandhouders
- Gasdrukregelaar
- Isolator
- Veiligheidsafslagklep


In de separate bijlage bij deze werkinstructie is een volledige lijst met componenten inclusief hyperlinks aan het bronnenboek opgenomen.

Enkele voorbeelden van volledig omsloten asbestbronnen:



<https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-395>

Hechtgebonden pakking in de isolator

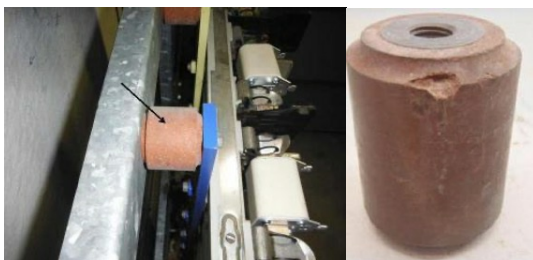

<https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-12>

Asbesthoudende bakelieten afstandhouder