

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN COMPONENT MET ZICHTBAAR, GROTENDEELS OMSLOTEN ASBEST

Beschrijving: Oude componenten in installaties die asbest kunnen bevatten.


Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken. In deze instructie wordt de verwijdering van een component omschreven waarbij het vrijkomen van asbestvezels voorkomen wordt door een component te verpakken voorafgaand aan demontage. Deze instructie is alleen van toepassing op de componenten waarbij in het Bronnenboek is aangegeven dat deze werkinstructie van toepassing is. Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.

Deze werkinstructie is te gebruiken bij het verwijderen van:

- Mespatroonhouders
- Beveiligingsrelais
- Spanningstransformator

In de separate bijlage bij deze werkinstructie is een volledige lijst met componenten inclusief hyperlinks aan het bronnenboek opgenomen.

Enkele voorbeelden van te verwijderen asbesthoudende componenten:

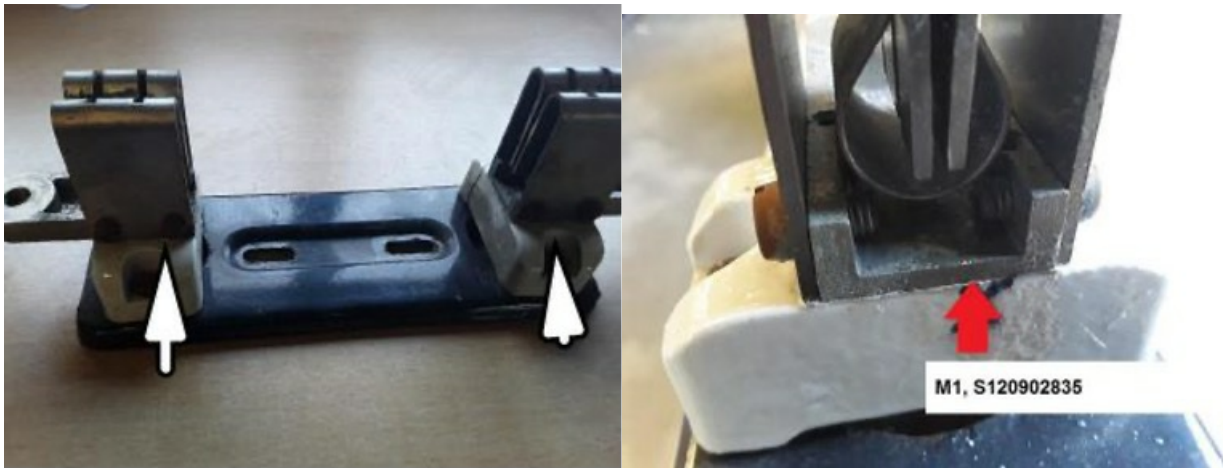

<https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-221>

Niet-hechtgebonden pakking tussen klem van meszekering en porselein voetstuk.



<https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-1198>

Asbesthoudende kartonnen huls in beveiligingsrelais

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN COMPONENT MET ZICHTBAAR, GROTENDEELS OMSLOTEN ASBEST

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is om Elektrotechnische of gastechnische

werkzaamheden uit te voeren.

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de VA-02 sectorale asbestopleidingen.
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen.
- Zorg voor een (calamiteiten)proces dat ervoor zorgt dat bijzonderheden gemeld en geregistreerd worden en zo spoedig mogelijk gesaneerd of veiliggesteld worden.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 28 augustus
2024

BIJLAGE

GROOTTE

 VA-24 verwijderen asbesthoudende componenten met zichtbaar grotendeels omsloten asbest 2024 bijlage 20250109 def.pdf	102.04 KB
--	-----------
